


RECOSTAL® 1000 F

2024.03_01_PL

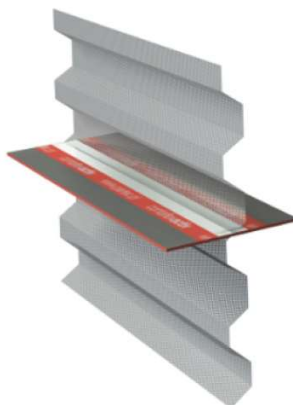

RECOSTAL® 1000 F szalunki tracone połączone z blachą uszczelniającą, używane do wykonywania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych płyt fundamentowych, ścian żelbetowych oraz w stropach. Szalunki tracone zawierają w sobie blachę uszczelniającą która zapewnia szczelność przerwy roboczej.

Główne cechy

- Samonośny do 30 cm
- Blacha uszczelniająca z aktywną warstwą bentonitu lub bitumem
- Szczelność przerwy roboczej do 0,5 MPa przy stałe działającym ciśnieniu a także przy zmiennym
- Aktywny bentonit został przebadany na ciągłą szczelność przerwy roboczej nawet po okresie suszenia
- Profil trapezowy zgodny z EUROKOD 2
- Szybka instalacja
- Niski koszt transportu
- Instalacja bez użycia dźwigu
- Narożniki produkowane na specjalne zamówienie

Dane techniczne

- Materiał: siatka cięto-ciągniona wykonana z blachy czarnej
- Grubość siatki: standard 0,7 mm (na zamówienie 1,5 mm; 1,0 mm)
- Blacha uszczelniająca:
blacha ocynkowana standard 1,2 mm (na zamówienie 1,5 mm; 2,0 mm)
- Typ siatki: standard E10 (na zamówienie typ E8 dla betonu samozagęszczalnego)
- Wysokość elementu: na zamówienie
- Długość elementu: 225 cm
- Pakowanie: ostreczowana paleta



- Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać na słońcu, produkt powinien być składowany pod zadaszeniem.

Instalacja

W miejscu projektowanej przerwy roboczej, pod dolnym zbrojeniem należy umieścić RECOSTAL® Spacecon lub betonowy dystans odpowiadający dolnej otulinie prętów zbrojeniowych. RECOSTAL® 1000 F powinien zostać przymocowany do prętów zbrojeniowych przy pomocy drutu wiązałkowego. Do wysokości 30 cm nie wymaga podpierania, natomiast powyżej tej wysokości zalecamy wykonanie konstrukcji wsporczej. Zakład blach uszczelniających wynosi 10 cm, na każdy zakład należy zamontować klamrę K 18/3. Zakład pomiędzy siatkami wynosi 1 cm który należy zabezpieczyć dodatkowym arkuszem siatki przykręconym wkrętami. Nad górnym zbrojeniem instalujemy RECOSTAL® DFS lub osadzamy drewnianą kantówkę. Po zakończeniu betonowania i związaniu mieszanki betonowej, drewnianą kantówkę usuwamy.

Produkty uzupełniające

- RECOSTAL® Spacecon
- RECOSTAL® DFS

Produkty powiązane

- RECOSTAL® 2000 F
- RECOSTAL® 2000 GTF
- RECOSTAL® 2000 GTF-Z

Dokumenty odniesienia

Materiał uszczelniający aktywny bentonit:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1
- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Materiał uszczelniający bitum:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1
- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.